



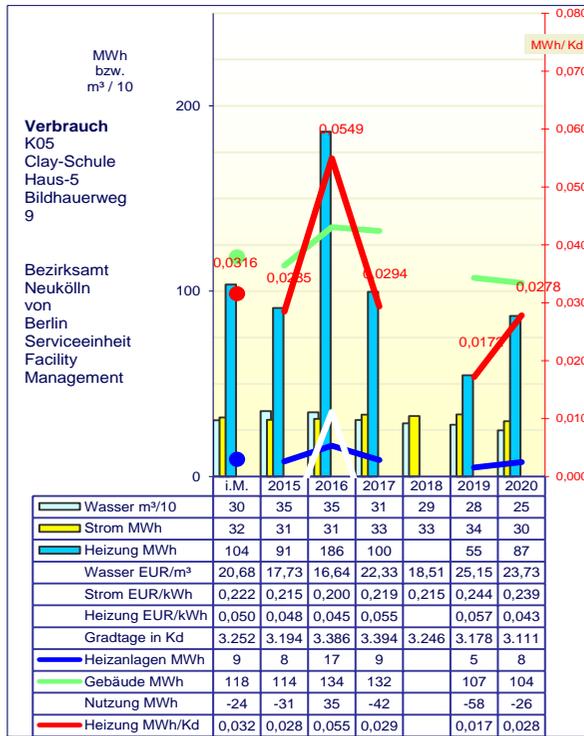

Gebäude-Energie-Daten erfassen verwalten auswerten

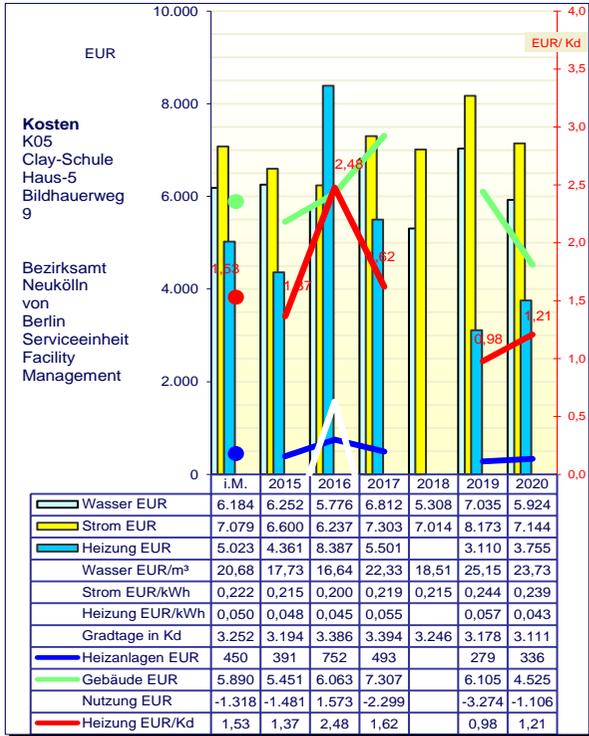

Energieausweis

Name K05 Clay-Schule Haus-5
Straße Bildhauerweg 9
Ort 12355-T264

Filter S-

Gebäudedaten: 2020 (G19: EnEV-Typ-4)	
Bedarfsquote qH	0,94
qH = Q'h / Q'p,max	18,95 / 20,20 kWh/m³
Hüllfläche A / Ve	2.960 m² / 6.923 m³
NRI / BRI DIN277	5.865 / 6.923 m³
NGF/ BGF DIN277	1.892 / 1.950 m²
NGF =	66%HF+10%NF+22%VF+2%F
Leistung soll/ist	L(34K)=94 /85 kW

Heizwärmedetails: Gt(HGW): 3.111Kd 230d	
Anlagenverlust	9,0 %
Anlagenquote qA	0,06 [+09%]
Gebäudequote qK	0,75 [+121%]
Nutzerquote qN	-0,18 [-29%]
Gesamtquote qG	0,63
spez. Kosten	1,98 EUR/NGF...0,54 EUR/Ve
spez. Verbrauch	46 kWh/NGF...13 kWh/Ve

Nutzeranzahl
Verbrauchsart 01 Abwasser Frischwasser Regenwasser NS
Zählstationen AA-22019[366]01 B6-40402501_QN40[366]Abwasser B6-40402501_QN40[366]Frischwasser 6729m²VF[366]Regenwasser 8077m²DF[366]Regenwasser A9-1EMH0007930004[366]NS A9-1EMH0007930004-GR[366]NS



Abkürzungen: T=Tausend, G=Giga, M=Mega, k=Kilo, W=Watt, h=Stunde, m³=Kubikmeter, Kd=Kelvinday, i.M.=im Mittel, ZSH=Zählersammelheizung, MS=Mittelspannung, DF=Dachfläche, VP=Versiegelte Fläche... Es ist 1 MWh = 1.000 kWh

Ingenieuretechnische Energieprüfung der Gebäude: Die Umwelt und die Ressourcen werden nur physikalisch geschont! Beachten Sie hierfür die Grafik 'Verbrauch'.
Eine Einsparung berechnet sich aus den obigen Tabellen als Rückwärtsdifferenz zum Vorjahr. Bei Heizung ist die rote Kurve besonders gut geeignet, da klimunabhängig.
Hinweis zu den Kosten und dem Verbrauch: Die Kosten und der Verbrauch sind nur bedingt vergleichbar, da in den Kosten sich die Tarife gestaltend auswirken (EUR/ Verbrauch). Bei Heizung ist EUR / Kd = Kosten pro Gradtag mit Kd: 1 Kelvinday = 1 Gradtag (siehe rote Kurve). Bei Wasser sind Kosten = Ab-, Frisch-, Regenwasser und Verbrauch in m³ = Frischwasser.
Hinweis zu den Heizwärmedetails: Die Heizwärme wird per Bilanzgleichung $Q_N = \eta E_p - Q_K$ berechnet, also Q_N ist die Gebäudenutzung incl. Regelung etc. und die ist gleich dem Anlagenwirkungsgrad mal Verbrauch minus dem klimunabhängigen Gebäudeverlust (G20-Gradtage: hochziehen auf 20°C mit 10h Nachtabsenkung). Wird klimagemäß geheizt, so sollte die Nutzung ungefähr konstant sein, d.h. der Verbrauch 'Heizung' und der Verlust 'Gebäude' ist nur vom Klima abhängig, andernfalls...
Weiteres finden Sie auf der WebSite www.gedeva-in-neukoelln.de sowie eine Hilfe zu den Diagrammen unter www.gedeva.de/texte/ihilfe.pdf

Bewertungen 2020...2015 für Nr.765:
Heizung, Strom, Wasser: Gesamtanlage
1763_ZSH-Heizunganteil=14,9%_QH
1763_ZSW-Wasseranteil=16,3%_NRI
1763_ZSS-Stromanteil=16,3%_NRI

Energieklasse: A 2007

Verbrauch pro NettoGrundfläche
Heizung 46 kWh/(m²a)
Strom 16 kWh/(m²a)

< 100	200	300	400	500	600	700
A	B	C	D	E	F	G